

Groepsrisico LPG-tankstation Shell te Oude Meer

Project : 081377
Datum : 19 augustus 2010
Auteur : ir. J. Heitink
 A.M. op den Dries
 D. Ruumpol

Opdrachtgever:
Gemeente Haarlemmermeer
Groep uitvoering, cluster Planvorming
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp



Adviesgroep AVIV BV
Langestraat 11
7511 HA Enschede

Groepsrisico LPG-tankstation Shell te Oude Meer

Project : 081377
Datum : 19 augustus 2010
Auteur : ir. J. Heitink
 A.M. op den Dries
 D. Ruumpol

Opdrachtgever:
Gemeente Haarlemmermeer
Groep uitvoering, cluster Planvorming
t.a.v. drs. S.M.E. Dutmer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Gegevens risicoberekening	3
2.1. Inleiding	3
2.2. Ongevalscenario's tank	3
2.3. Ongevalscenario's tankauto	3
2.4. BLEVE-frequentie tankauto	4
2.5. Parameters	6
2.6. Aanwezigheid rond het tankstation	7
3. Groepsrisico	12
4. Conclusie	14
Referenties	15

1. Inleiding

Het groepsrisico wordt in dit rapport getoond van het LPG-tankstation Shell gelegen aan de Fokkerweg 185 in Oude Meer (gemeente Haarlemmermeer). De berekening wordt uitgevoerd voor de maximaal vergunde doorzet van 500 m³/jr. Tevens wordt de invloed van het aanbrengen van een hittewerende coating op de tankauto beoordeeld.

De gegevens voor de risicoberekening worden samengevat in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt inzicht gegeven in het groepsrisico veroorzaakt door het LPG-tankstation. Hoofdstuk 4 bevat de conclusie.

2. Gegevens risicoberekening

2.1. Inleiding

Informatie betreffende de ligging van het LPG-tankstation is verkregen van de gemeente De inrichting heeft een ondergronds opgestelde tank van 20 m³. De berekening van het groepsrisico wordt uitgevoerd voor de maximaal vergunde doorzet van 500 m³/jr.

Voor een LPG-tankstation wordt het extern veiligheidsrisico bepaald door ongevalsscenario's van de tank en de tankauto aanwezig tijdens de bevoorrading. Andere ongevalsscenario's, bijvoorbeeld het falen van de vloeistofleiding tussen het vulpunt en de tank of tussen de tank en de afleverzuil, leveren een te verwaarlozen bijdrage aan het risico. De berekening van het risico wordt uitgevoerd volgens de voorschriften opgenomen in de Handleiding risicoberekeningen Bevi [3], het stappenplan groepsrisico [4] en een specifiek berekeningsvoorschrift [5]. Het stappenplan en het specifieke berekeningsvoorschrift houden rekening met de invloed van de omgeving op de BLEVE-frequentie van de lossende tankauto.

2.2. Ongevalscenario's tank

De tank heeft een volume van 20 m³ met een maximale inhoud van 9.2 ton. De berekening wordt uitgevoerd voor de maximale vullingsgraad. Tabel 1 toont de frequentie en bronsterkte voor de ongevalscenario's.

Scenario	Frequentie [1/jr]	Bronsterkte	Toelichting
O.1 Instantaan	5.0 10 ⁻⁷	9.2 ton	Maximale inhoud.
O.2 Continu 10 min	5.0 10 ⁻⁷	15.3 kg/s	Maximale inhoud in 600 s.
O.3 Continu 10 mm	1.0 10 ⁻⁵	1 kg/s	Vloeistofuitstroming met uitstroombcoëfficiënt Cd=0.62.
O.4 Vloeistofleiding - breuk	5.0 10 ⁻⁶	2.9 kg/s	Lengte 10 m, diameter 1.25"
O.5 Vloeistofleiding - lekkage	1.5 10 ⁻⁵	0.11 kg/s	Lengte 10 m,
O.6 Afleverleiding - breuk	3.8 10 ⁻⁵	2.9 kg/s	Lengte 75 m, diameter 1.25"
O.7 Afleverleiding - lekkage	1.1 10 ⁻⁴	0.11 kg/s	Lengte 75 m

Tabel 1. Ongevalscenario's tank

2.3. Ongevalscenario's tankauto

Voor een doorzet van 500 m³/jr zijn er 35 lossingen nodig van elk 30 min. De lostijd per jaar is dan 17.5 uur (0.2% van de tijd). Bevoorrading vindt plaats met een tankauto van 60 m³ en een maximale inhoud van 26.7 ton. De tankauto kan bij aankomst op de inrichting voor 100%, 67% of 33% gevuld zijn. Deze gegevens worden gebruikt om met een initiële ongevalfrequentie de frequentie van de ongevalscenario's voor de inrichting af te leiden. Voor de ongevalscenario's instantaan falen en uitstroming uit de grootste

aansluiting wordt de initiële ongevalfrequentie vermenigvuldigd met de fractie gedurende het jaar dat de betreffende tankauto aanwezig is binnen de inrichting. Voor volledige breuk van de pomp is rekening gehouden met de beperking van de uitstroomtijd door een doorstroombegrenzer. De kans dat de doorstroombegrenzer niet sluit is 0.06. Voor volledige breuk van de losslang is rekening gehouden met de beperking van de uitstroomtijd door een andere doorstroombegrenzer. De kans dat deze doorstroombegrenzer niet sluit is 0.12.

Tabel 2 toont de ongevalsscenario's voor een doorzet van 500 m³/jr.

Scenario		Frequentie [jr]	Bron sterkte	Toelichting
T.1	Instantaan vulgraad 100%	1.0 10 ⁻⁹	26.7 ton	Maximale inhoud
T.2	Continu grootste aansluiting	1.0 10 ⁻⁹	65.8 kg/s	Vloeistof 3 inch gat, uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60
P.1	Breuk pomp doorstroombegrenzer sluit	1.9 10 ⁻⁷	20.8 kg/s	Leiding 5 m, diameter 3", duur 5 s en leidinginhoud 23 kg
P.2	Breuk pomp doorstroombegrenzer sluit niet	1.2 10 ⁻⁸	20.8 kg/s	Leiding 5 m, diameter 3", duur 1800 s
P.3	Lekkage pomp	8.8 10 ⁻⁶	0.7 kg/s	Vloeistof 7.6 mm gat, uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60
L.1	Breuk losslang doorstroombegrenzer sluit	6.2 10 ⁻⁶	8.3 kg/s	Leiding 5 m, diameter 2", duur 5 s en leidinginhoud 23 kg
L.2	Breuk losslang doorstroombegrenzer sluit niet	8.4 10 ⁻⁷	8.3 kg/s	Leiding 5 m, diameter 2", duur 1800 s
L.3	Lekkage losslang	7.0 10 ⁻⁴	0.3 kg/s	Vloeistof 5 mm gat, uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60

Tabel 2. Ongevalsscenario's overslag tankauto doorzet 500 m³/jr

2.4. BLEVE-frequentie tankauto

Voor de frequentie van een BLEVE van een tankauto tijdens bevoorrading wordt de specifieke modellering voor een LPG-tankstation gevolgd [4 en 5]. Drie oorzaken worden onderscheiden, te weten brand van het LPG-systeem, omgevingsbrand en mechanische inslag. De belangrijkste oorzaak van een BLEVE is een omgevingsbrand. De afspraak in het LPG-convenant om een hittewerende coating aan te brengen op de tankauto is mede ingegeven door de mogelijkheid om de gevolgen van een omgevingsbrand beter te kunnen beheersen. In het modelleringsvoorschrift is ook aangegeven dat, mits bepaalde afstanden tot objecten worden aangehouden, de frequentie op een BLEVE door een omgevingsbrand wel een factor tien kleiner kan zijn. Deze afstanden zijn voorgeschreven in het Besluit LPG-tankstations Hinderwet uit 1988 (maar zijn aangepast in het stappenplan van het RIVM). Een andere belangrijke oorzaak is de mechanische inslag veroorzaakt door een voertuig dat botst met de lossende tankauto.

Voor een BLEVE veroorzaakt door een brand van het LPG-systeem wordt uitgegaan van een frequentie van $5.8 \cdot 10^{-10}$ /uur. Voor een doorzet van $500 \text{ m}^3/\text{jr}$ volgt dan een frequentie van $1.0 \cdot 10^{-8}$ /jr op dit scenario B.1. Aangenomen wordt dat de tankauto maximaal is gevuld. Als de tankauto is voorzien van een hittewerende coating, dan wordt aangenomen dat deze BLEVE-frequentie kan worden verlaagd met een factor twintig [5].

Voor een omgevingsbrand geldt dat de afstand tussen de opstelplaats van de LPG-tankauto en een aantal met name genoemde objecten groter moet zijn dan de minimaal benodigde afstand. Toetsing wordt uitgevoerd voor de benzine en LPG-afleverzuil, gebouwen en voor de opstelplaats van de benzinetankauto. In het Besluit LPG-tankstations (en daarmee in de milieuvergunning) is opgenomen dat de benzinetankauto niet tegelijkertijd met de LPG-tankauto op de inrichting aanwezig mag zijn. Deze oorzaak is daarmee uit te sluiten. Tabel 3 vat de beoordeling samen. De frequentie op een omgevingsbrand voor 100 verladings is dan afgerond $2 \cdot 10^{-7}$ /jr (zie tabel 2b in [4] of tabel 5 in [5]).

Object omgevingsbrand	Toetsingsafstand [m]	Vulpunt binnen deze afstand?
LPG-afleverzuil personenauto's	17.5	Ja
Benzine afleverzuil personenauto's	5	Ja
Opstelplaats benzinetankauto	25	n.v.t.
Gebouwen zonder brandbescherming (hoogte < 5 m)	10	Nee

Tabel 3. Toetsing bijdrage omgevingsbrand aan de BLEVE-frequentie (toetsingsafstand conform stappenplan RIVM)

Tabel 4 toont de specifieke BLEVE frequentie veroorzaakt door een externe brand afhankelijk van de vulgraad. De kans op een BLEVE gegeven een brand is afhankelijk van de vulgraad. Deze kans is 0.19, 0.46 of 0.73 voor een vulgraad van respectievelijk 100%, 67% en 33%.

Scenario	Basis frequentie [per 100 verladings]	Factor	Frequentie [/jr]
B.2 BLEVE vulgraad 100%	$2 \cdot 10^{-7}$	$35/100 \times 0.333 \times 0.19$	$1.8 \cdot 10^{-8}$
B.3 BLEVE vulgraad 67%	$2 \cdot 10^{-7}$	$35/100 \times 0.333 \times 0.46$	$4.3 \cdot 10^{-8}$
B.4 BLEVE vulgraad 33%	$2 \cdot 10^{-7}$	$35/100 \times 0.333 \times 0.73$	$6.8 \cdot 10^{-8}$

Tabel 4. Specifieke BLEVE frequentie tankauto doorzet $500 \text{ m}^3/\text{jr}$ door externe brand

Tabel 5 toont de ongevalsscenario's. De BLEVE wordt gemodelleerd met de barstdruk gelijk aan 24.5 bara. Als de tankauto is voorzien van een hittewerende coating, dan wordt aangenomen dat deze BLEVE-frequentie kan worden verlaagd met een factor twintig tot

5% van de waarde getoond in tabel 5. Deze aanname is opgenomen in de notitie QRA berekening LPG-tankstations van het RIVM [5].

Scenario		Frequentie [jr]	Bron sterkte	Toelichting
B.2	BLEVE vulgraad 100%	$1.8 \cdot 10^{-8}$	26.7 ton	Maximale inhoud 100%
B.3	BLEVE vulgraad 67%	$4.3 \cdot 10^{-8}$	17.8 ton	Maximale inhoud 67%
B.4	BLEVE vulgraad 33%	$6.8 \cdot 10^{-8}$	8.9 ton	Maximale inhoud 33%

Tabel 5. Ongevalsscenario's BLEVE tankauto doorzet $500 \text{ m}^3/\text{jr}$ door externe brand

Een BLEVE van de tankauto kan ook plaatsvinden door externe impact (aanrijdingen). De frequentie is afhankelijk van het type opstelplaats. Voor dit tankstation wordt uitgegaan van de waarde voor een opstelplaats langs een weg tot 70 km/uur . Tabel 6 toont de specifieke BLEVE frequentie. Tabel 7 toont de ongevalsscenario's. De BLEVE wordt gemodelleerd met de barstdruk gelijk aan de evenwichtsdruk bij omgevingstemperatuur.

Scenario		Basis frequentie [per 100 verladingsen]	Factor	Frequentie [jr]
B.5	BLEVE vulgraad 100%	$2.5 \cdot 10^{-9}$	$35/100 \times 0.333$	$5.6 \cdot 10^{-9}$
B.6	BLEVE vulgraad 67%	$2.5 \cdot 10^{-9}$	$35/100 \times 0.333$	$5.6 \cdot 10^{-9}$
B.7	BLEVE vulgraad 33%	$2.5 \cdot 10^{-9}$	$35/100 \times 0.333$	$5.6 \cdot 10^{-9}$

Tabel 6. Specifieke BLEVE frequentie tankauto doorzet $500 \text{ m}^3/\text{jr}$ door mechanische inslag (aanrijdingen)

Scenario		Frequentie [jr]	Bron sterkte	Toelichting
B.5	BLEVE vulgraad 100%	$5.6 \cdot 10^{-9}$	26.7 ton	Maximale inhoud 100%
B.6	BLEVE vulgraad 67%	$5.6 \cdot 10^{-9}$	17.8 ton	Maximale inhoud 67%
B.7	BLEVE vulgraad 33%	$5.6 \cdot 10^{-9}$	8.9 ton	Maximale inhoud 33%

Tabel 7. Ongevalsscenario's BLEVE tankauto doorzet $500 \text{ m}^3/\text{jr}$ door mechanische inslag (aanrijdingen)

2.5. Parameters

De standaard parameters van Safeti-NL versie 6.54 zijn gebruikt voor de berekening. De gegevens voor het weerstation Schiphol worden gebruikt voor de kans op het voorkomen van een bepaalde weersklasse. De ruwheidslengte is 0.3 m .

2.6. Aanwezig rond het tankstation

Voor een schatting van het aantal dodelijke slachtoffers van een BLEVE geldt dat binnen de (cirkelvormige) 35 kW/m² contour iedereen zal overlijden, ongeacht beschermende factoren zoals kleding of het verblijf in een gebouw. Buiten deze contour geldt dat alleen personen gedood kunnen worden die zich buitenshuis bevinden, waarbij tevens conform PGS 3 het beschermende effect van de kleding (een reductiefactor voor de kans op overlijden van 0.14) nog mee dient te worden genomen. De bijdrage aan het totaal aantal dodelijke slachtoffers buiten de 35 kW/m² contour is te verwaarlozen. In het Revi wordt daarom ook als invloedsgebied voor het groepsrisico een cirkelvormig gebied met een straal van 150 m voorgeschreven.

Voor deze berekening is de aanwezigheid van personen geïnventariseerd tot een afstand van circa 150 m rond het vulpunt en de tank. De maximale effectafstand voor 1% letaliteit bij onbeschermd blootstelling is weliswaar circa 300 m, maar personen aanwezig op grotere afstand dan 150 m hebben een te verwaarlozen bijdrage aan het groepsrisico.

Figuur 1 toont de omgeving van het LPG-tankstation. De figuur toont tevens de ligging van de gebieden die voor de berekening van het groepsrisico zijn gemodelleerd. Deze gebieden zijn roze gemarkeerd. De gegevens voor de aanwezigheid van personen zijn samengevat in tabel 8 t/m 10. Er is onderscheid gemaakt tussen dag (7:00-19:00 uur), avond (19:00 tot 23:00 uur) en nacht (23:00 tot 7:00 uur). Voor de bestaande bebouwing zijn deze gegevens verkregen van de gemeente.

Er zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- In een (bedrijfs)woning zijn gemiddeld 2.2 personen aanwezig. Bewoners zijn op werkdagen overdag voor 50% aanwezig en anders voor 100%. Voor woningen wordt niet uitgegaan van het op dit moment daadwerkelijke aantal bewoners.
- In de bedrijven zijn werknemers alleen op werkdagen overdag aanwezig. Als dit niet het geval is staat dit vermeld in tabel 8.
- Er bevinden zich geen personen in de gebouwen die niet zijn gemarkeerd.

Label	Adres	Gegevens
B1	Breguetlaan 2	7 bedrijven logistiek met totaal 42 werknemers. Aangenomen is dat deze bedrijven ook op zaterdag overdag in werking zijn.
B2	Breguetlaan 1 t/m 7 en 17 t/m 23	Diverse bedrijven totaal 49 werknemers
B3	Breguetlaan 8 t/m 14	Diverse bedrijven 18 werknemers
B4	Breguetlaan 16 t/m 22	Bedrijven logistiek ca. 237 werknemers Aangenomen is dat deze bedrijven ook op zaterdag overdag in werking zijn.
B5	Breguetlaan 24 en 26	Twee bedrijven ca. 20 werknemers
B6	Breguetlaan 25	Opslag, 5 werknemers per hectare gehanteerd
B7	Fokkerweg 171, Aalsmeerderdijk 83	Autoschadebedrijf, Transportbedrijf. Totaal ca 80 werknemers. Aangenomen is dat deze bedrijven ook op zaterdag overdag in werking zijn.
B8	Aalsmeerderdijk 74	Fa. van der Bijl 2 werknemers
B9	Fokkerweg 199 t/m 225	Diverse bedrijven totaal 14 werknemers. Aangenomen is dat deze bedrijven ook op zaterdag overdag in werking zijn.
B10	Aalsmeerderdijk 70	Bedrijfsgebouw 1229 m ² , 1 persoon per 30 m ² = 12 personen
B11	Aalsmeerderdijk 66 t/m 68A	Diverse bedrijven totaal 11 werknemers. Aangenomen is dat deze bedrijven ook op zaterdag overdag in werking zijn.
B12	Aalsmeerderdijk 60	Rose Valley Garden BV 1 werknemer
B13	Breguetlaan 32 t/m 38	Kantoorruimte 1900 m ² , 1 werknemer per 30 m ² = 63 werknemers
B14	Aalsmeerderdijk 77	Buurtverenigingsgebouw Het Dijkhuis ca. 170 m ² . Aangenomen wordt 1 persoon per 30 m ² 's middags en 's avonds 7 dagen per week = 6 personen.
WB1	Fokkerweg 175 (bedrijf) Aalsmeerderdijk 72A (woning)	M.P. International BV ca. 25 werknemers en 1 woning. Aangenomen is dat deze bedrijven ook op zaterdag overdag in werking zijn.
W1	Aalsmeerderdijk 58	Woning (1)
W2	Aalsmeerderdijk 57	Woning (1)
W3	Aalsmeerderdijk 50a	Woning (1)
W4	Aalsmeerderdijk 55	Woning (1)
W5	Aalsmeerderdijk 50	Bordeel Schiphol Love Club 250 m ² , 1 persoon per 30 m ² = ca. 8 personen. Openingstijden: ma t/m vr 11.00 – 01.00, za 20.00 – 01.00 en zo 14.00 – 01.00 uur.
W6	Aalsmeerderdijk 46	Woning (1)
W7	Aalsmeerderdijk 71 en 72	Woning (2)
W8	Aalsmeerderdijk 64	Woning (1)

Tabel 8. Basisgegevens voor schatting personen voor berekening van het groepsrisico

Label	Aantal dag	Aantal avond	Aantal nacht	Adres
B1	42	0	0	Breguetlaan 2
B2	49	0	0	Breguetlaan 1 t/m 7 en 17 t/m 23
B3	18	0	0	Breguetlaan 8 t/m 14
B4	237	0	0	Breguetlaan 16 t/m 22
B5	20	0	0	Breguetlaan 24 en 26
B6	2	0	0	Breguetlaan 25
B7	80	0	0	Fokkerweg 171, Aalsmeerderdijk 83
B8	2	0	0	Aalsmeerderdijk 74
B9	14	0	0	Fokkerweg 199 t/m 225
B10	12	0	0	Aalsmeerderdijk 70
B11	11	0	0	Aalsmeerderdijk 66 en 68
B12	1	0	0	Aalsmeerderdijk 60
B13	63	0	0	Breguetlaan 32 t/m 38
B14	6	6	0	Aalsmeerderdijk 77
WB1	26.1	2.2	2.2	Fokkerweg 175 en Aalsmeerderdijk 72A
W1	1.1	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 58
W2	1.1	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 57
W3	1.1	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 50a
W4	1.1	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 55
W5	8	8	8	Aalsmeerderdijk 50
W6	1.1	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 46
W7	2.2	4.4	4.4	Aalsmeerderdijk 71 en 72
W8	1.1	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 64


Tabel 9. Schatting personen voor berekening van het groepsrisico op werkdagen

Label	Aantal dag	Aantal avond	Aantal nacht	Adres
B1	42	0	0	Breguetlaan 2
B2	0	0	0	Breguetlaan 1 t/m 7 en 17 t/m 23
B3	0	0	0	Breguetlaan 8 t/m 14
B4	237	0	0	Breguetlaan 16 t/m 22
B5	0	0	0	Breguetlaan 24 en 26
B6	0	0	0	Breguetlaan 25
B7	80	0	0	Fokkerweg 171, Aalsmeerderdijk 83
B8	0	0	0	Aalsmeerderdijk 74
B9	14	0	0	Fokkerweg 199 t/m 225
B10	0	0	0	Aalsmeerderdijk 70
B11	11	0	0	Aalsmeerderdijk 66 en 68
B12	0	0	0	Aalsmeerderdijk 60
B13	0	0	0	Breguetlaan 32 t/m 38
B14	6	6	0	Aalsmeerderdijk 77
WB1	27.2	2.2	2.2	Fokkerweg 175 en Aalsmeerderdijk 72A
W1	2.2	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 58
W2	2.2	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 57
W3	2.2	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 50a
W4	2.2	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 55
W5	0	8	8	Aalsmeerderdijk 50
W6	2.2	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 46
W7	4.4	4.4	4.4	Aalsmeerderdijk 71 en 72
W8	2.2	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 64

Tabel 10. Schatting personen voor berekening van het groepsrisico op zaterdag

Label	Aantal dag	Aantal avond	Aantal nacht	Adres
B1	0	0	0	Breguetlaan 2
B2	0	0	0	Breguetlaan 1 t/m 7 en 17 t/m 23
B3	0	0	0	Breguetlaan 8 t/m 14
B4	0	0	0	Breguetlaan 16 t/m 22
B5	0	0	0	Breguetlaan 24 en 26
B6	0	0	0	Breguetlaan 25
B7	0	0	0	Fokkerweg 171, Aalsmeerderdijk 83
B8	0	0	0	Aalsmeerderdijk 74
B9	0	0	0	Fokkerweg 199 t/m 225
B10	0	0	0	Aalsmeerderdijk 70
B11	0	0	0	Aalsmeerderdijk 66 en 68
B12	0	0	0	Aalsmeerderdijk 60
B13	0	0	0	Breguetlaan 32 t/m 38
B14	6	6	0	Aalsmeerderdijk 77
WB1	2.2	2.2	2.2	Fokkerweg 175 en Aalsmeerderdijk 72A
W1	2.2	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 58
W2	2.2	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 57
W3	2.2	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 50a
W4	2.2	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 55
W5	8	8	8	Aalsmeerderdijk 50
W6	2.2	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 46
W7	4.4	4.4	4.4	Aalsmeerderdijk 71 en 72
W8	2.2	2.2	2.2	Aalsmeerderdijk 64


Tabel 11. Schatting personen voor berekening van het groepsrisico op zondag

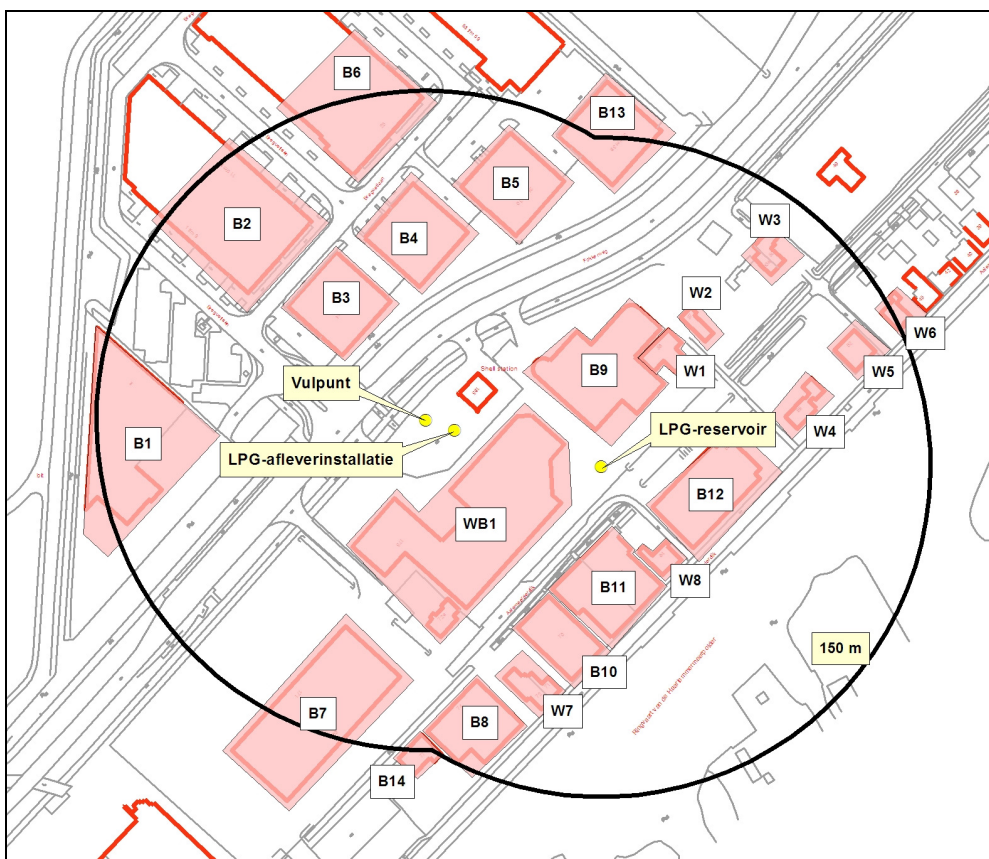

Figuur 1. Omgeving LPG-tankstation


3. Groepsrisico

Figuur 2 toont het groepsrisico voor een doorzet van 500 m³/jr. In de figuur is onderscheid gemaakt tussen bevoorrading op werkdagen overdag en 's avonds. Het groepsrisico is bij bevoorrading overdag groter dan de oriëntatiewaarde en wordt nagenoeg volledig bepaald door het lossen van de tankauto. Het maximum aantal slachtoffers is circa 500. Het groepsrisico is groter bij bevoorrading overdag dan bij bevoorrading 's avonds. Bij bevoorrading 's avonds is het groepsrisico kleiner dan de oriëntatiewaarde en het maximum aantal slachtoffers is circa 60.

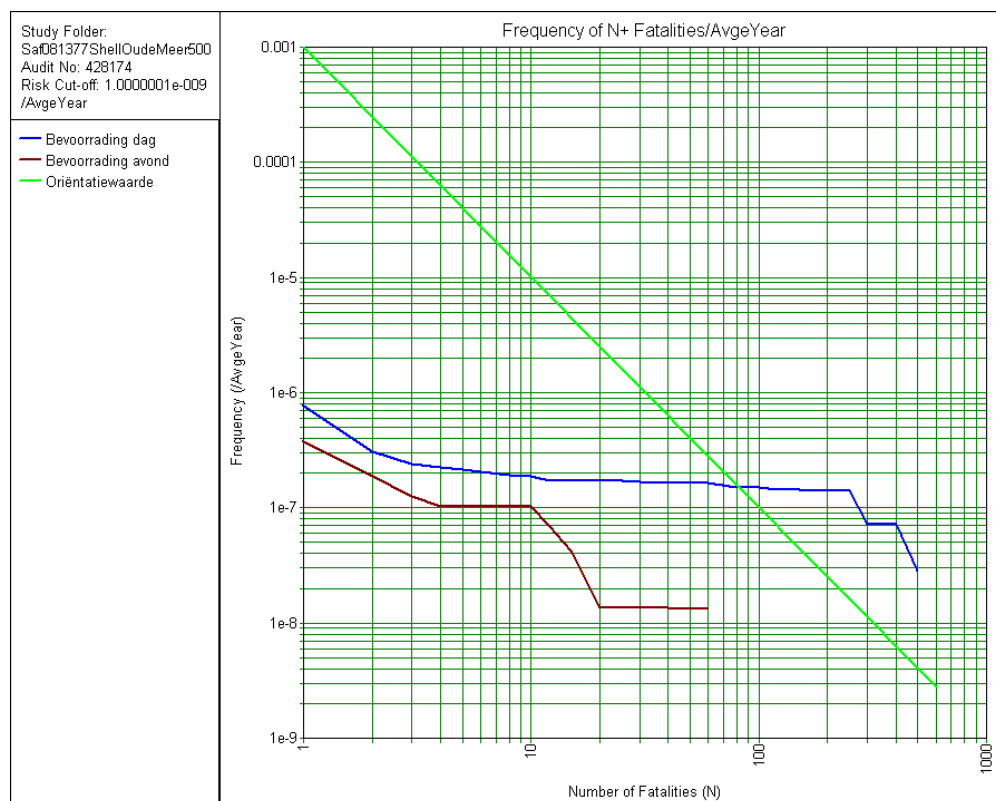

Figuur 2. Groepsrisico LPG-tankstation doorzet van 500 m³/jr

De kans op optreden van een BLEVE van de tankauto kan o.a. worden gereduceerd door het aanbrengen van een hittewerende coating op de tankauto. De hittewerende coating leidt tot een reductie van de kans op een BLEVE door een brand met een factor twintig. Figuur 3 toont de invloed van de hittewerende coating op het groepsrisico. Het groepsrisico neemt aanzienlijk af tot onder de oriëntatiewaarde.

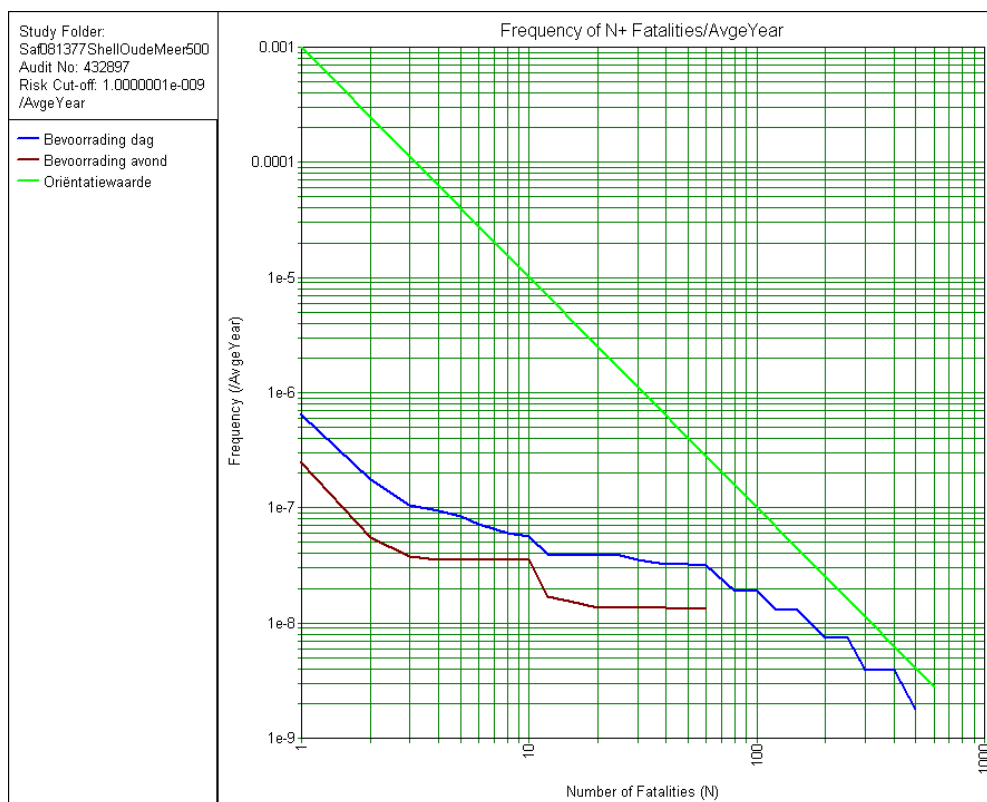

Figuur 3. Groepsrisico LPG-tankstation doorzet van 500 m³/jr tankauto voorzien van hittewerende coating

4. Conclusie

Het groepsrisico is voor een doorzet van 500 m³/jr bij bevoorrading overdag groter dan de oriëntatiewaarde en wordt nagenoeg volledig bepaald door het lossen van de tankauto. Het maximum aantal slachtoffers is circa 500. Het groepsrisico is groter bij bevoorrading overdag dan bij bevoorrading 's avonds. Bij bevoorrading 's avonds is het groepsrisico kleiner dan de oriëntatiewaarde en het maximum aantal slachtoffers is circa 60. Als de tankauto is voorzien van een hittewerende coating neemt het groepsrisico af tot onder de oriëntatiewaarde.

Referenties

1. VROM 2004 Besluit externe veiligheid inrichtingen
Staatsblad 2004, 250
2. VROM 2004 Regeling externe veiligheid inrichtingen
Staatscourant 23 september 2004, nr. 183
3. RIVM 2009 Handleiding risicoberekeningen Bevi
(versie 3.2 gedateerd 1 juli 2009)
4. RIVM 2008 Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-
tankstations
(versie gedateerd 12 augustus 2008)
5. RIVM 2008 QRA berekening LPG-tankstations
(versie 1.1 gedateerd 29 mei 2008)
6. VROM 2007 Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico
Versie 1.0 november 2007
7. VROM 2003 Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen 1 deel 6
(versie gedateerd december 2003)